
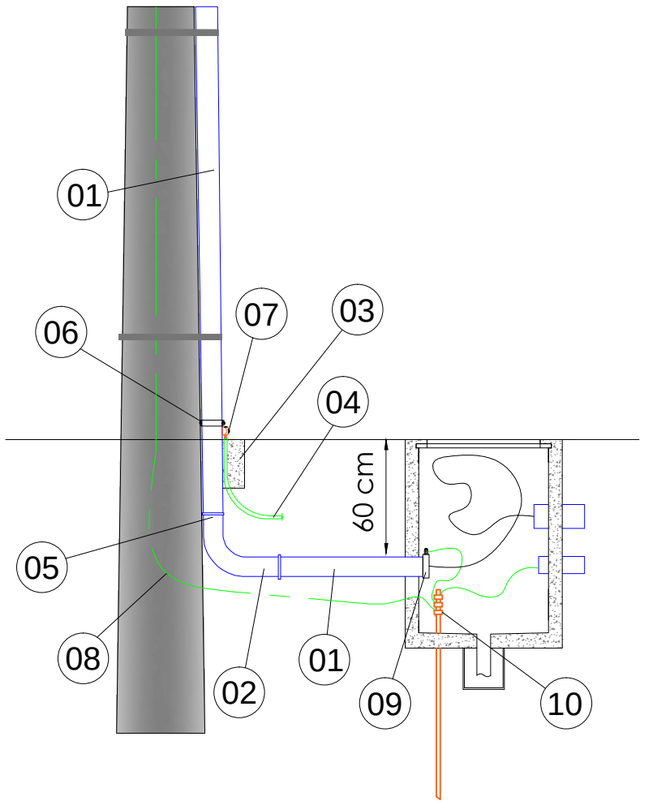


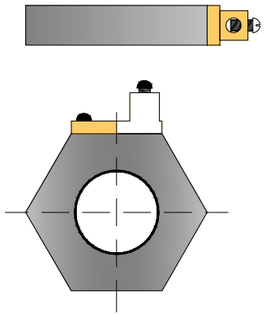

Bucha de aterramento

LEGENDA E CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS COMPONENTES	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Eletroduto de aço carbono, conforme NBR 5597 ou 5598, diâmetro adequado;
2	Curva longa de 90° em eletroduto de aço carbono, conforme NBR 5597 / 5598, diâmetro adequado;
3	Selo de concreto magro;
4	Cabo isolado de cobre, cor verde 450/750 V, seção mínimo 10 mm2 (aterramento duto);
5	Luva de aço carbono, conforme NBR 5597 ou 5598, diâmetro adequado;
6	Abraçadeira de inox, chapa mínima de 1,5 mm, largura mínima 20 mm, diâmetro adequado;
7	Conector sapata de cobre ou latão, com parafusos de cobre ou latão;
8	Cabo de Cobre isolado 450/750V, cor verde, seção 35 mm² (aterramento rede - Desenho 4/1);
9	Bucha terminal de aterramento para eletroduto de aço carbono, de material não oxidante;
10	Conector tipo Cunha para haste de aterramento.

NOTAS

gov.br
Documento assinado digitalmente
PEDRO GHISLANDI NUERNBERG
Data: 17/11/2025 16:10:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nº	DATA	REVISÃO
00	12/11/25	EMISSÃO ORIGINAL
01	__/__/__	-
02	__/__/__	-
03	__/__/__	-
04	__/__/__	-
05	__/__/__	-

unesc — LABS CIDADES

RESP.TEC.: PEDRO GHISLANDI — CREA: 215.044-0 / SC
DES.: PEDRO
APROV.: PMM — CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
UBS ALEX SANDRO DA ROSA
PROJETO ELÉTRICO
ENTRADA DE ENERGIA
ELETRODUTO JUNTO AO POSTE
-

FOLHA: 02B/05
CONTRATO: 003/PMM/25
ESCALA: INDICADA

AREA PROJETADA: 2.490,39 m²

CODIGO PRANCHA: 025-PEX-PROJ-003-025-PE-PMM-DE-031-001-002B